

02.02.2021 TEKNİK BÜLTEN

BIST100:




BIST100'de 1.500 eşik seviyesinin tekrar aşılmasıyla birlikte momentumun hızlanmasını bekleyebiliriz. Dün 1.492 seviyesinden kapatan endeks, vadeli işlemlerin güne alıcılı başlamasıyla birlikte 1.500'ün üzerinden bir seans açılışı yapmaya hazırlanıyor. Kısa vadede momentum düşmüş olsa da MACD göstergesi dün alım sinyali üretmiş durumdadır.

Son 2 gündür yaşanan fiyat hareketlerinde RSI göstergesi de aşırı satım bölgelerinden yavaş yavaş uzaklaşmaktadır.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST30:

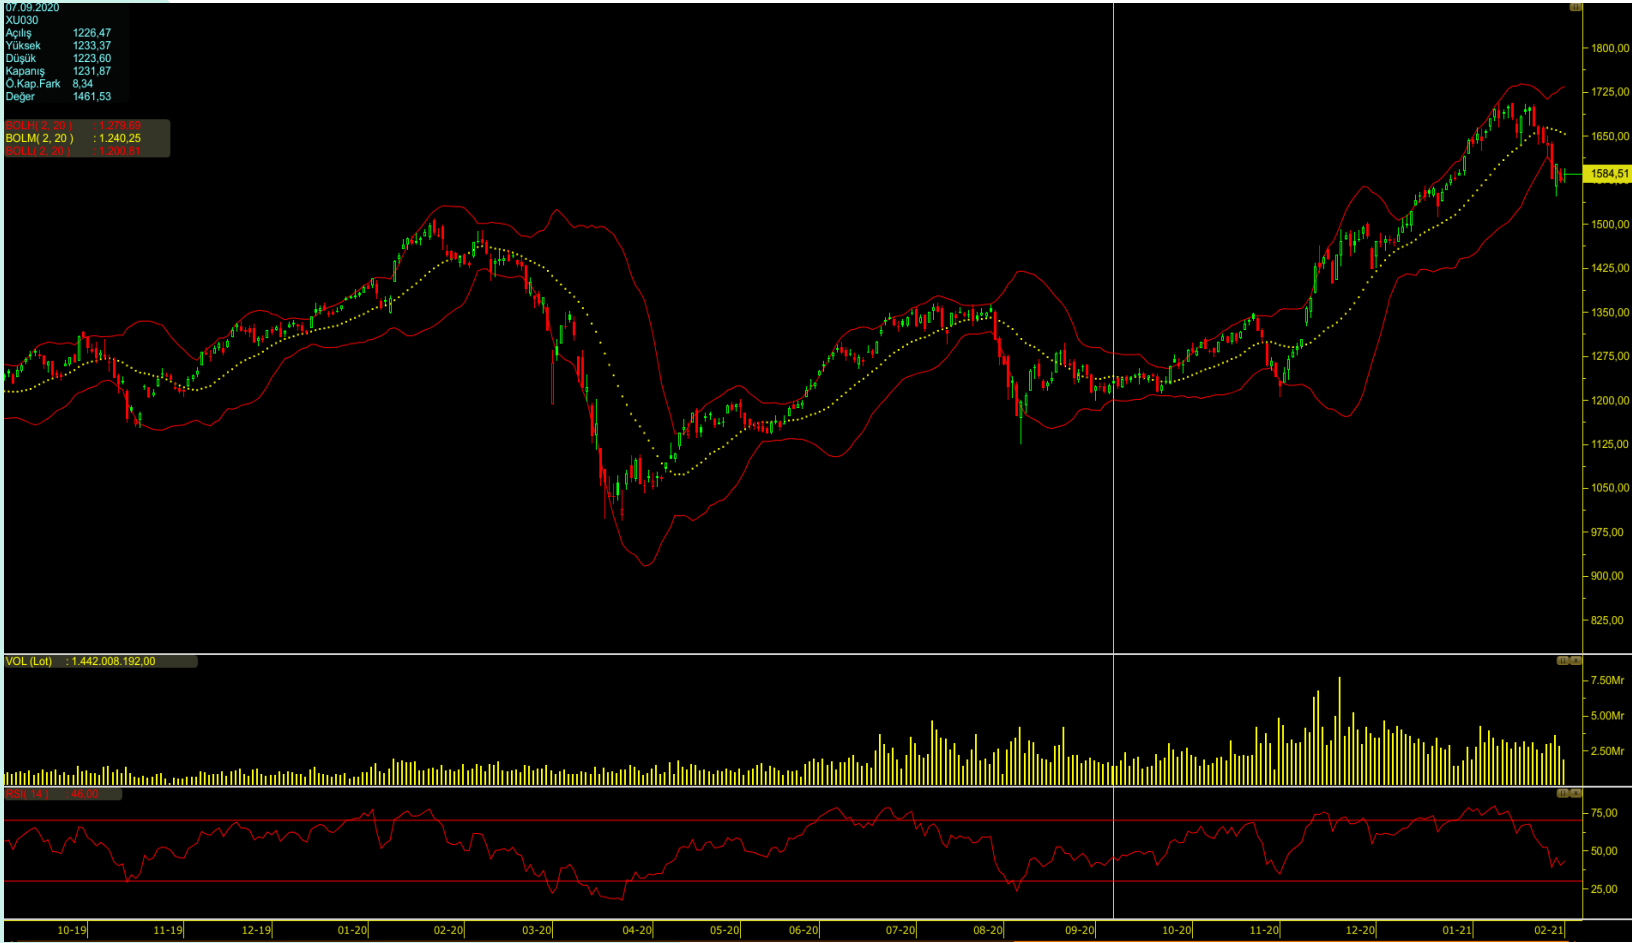

Dünkü seansta endeksin %0,77 artarak 1.584 seviyesine geldiği görülmüştür. Yukarı bölgeler için endekste 1.650 noktası direnç seviyesi olarak takip edilecektir. Fiyat kapanışları bollinger bantlarının alt bandına yaklaşırken, bantlar genişleyerek düşüş yönünde olduğunu göstermiştir.

RSI indikatörü satış sinyali vermeye yakın olup, önümüzdeki seansta tekrar alım bölgesine dönüp dönemeyeceği izlenecektir. Günlük işlem hacminde ise dünkü seansta kritik bir düşüş yaşanmış olup 14,43 milyar TL olarak gerçekleştiği görülmüştür.

UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.